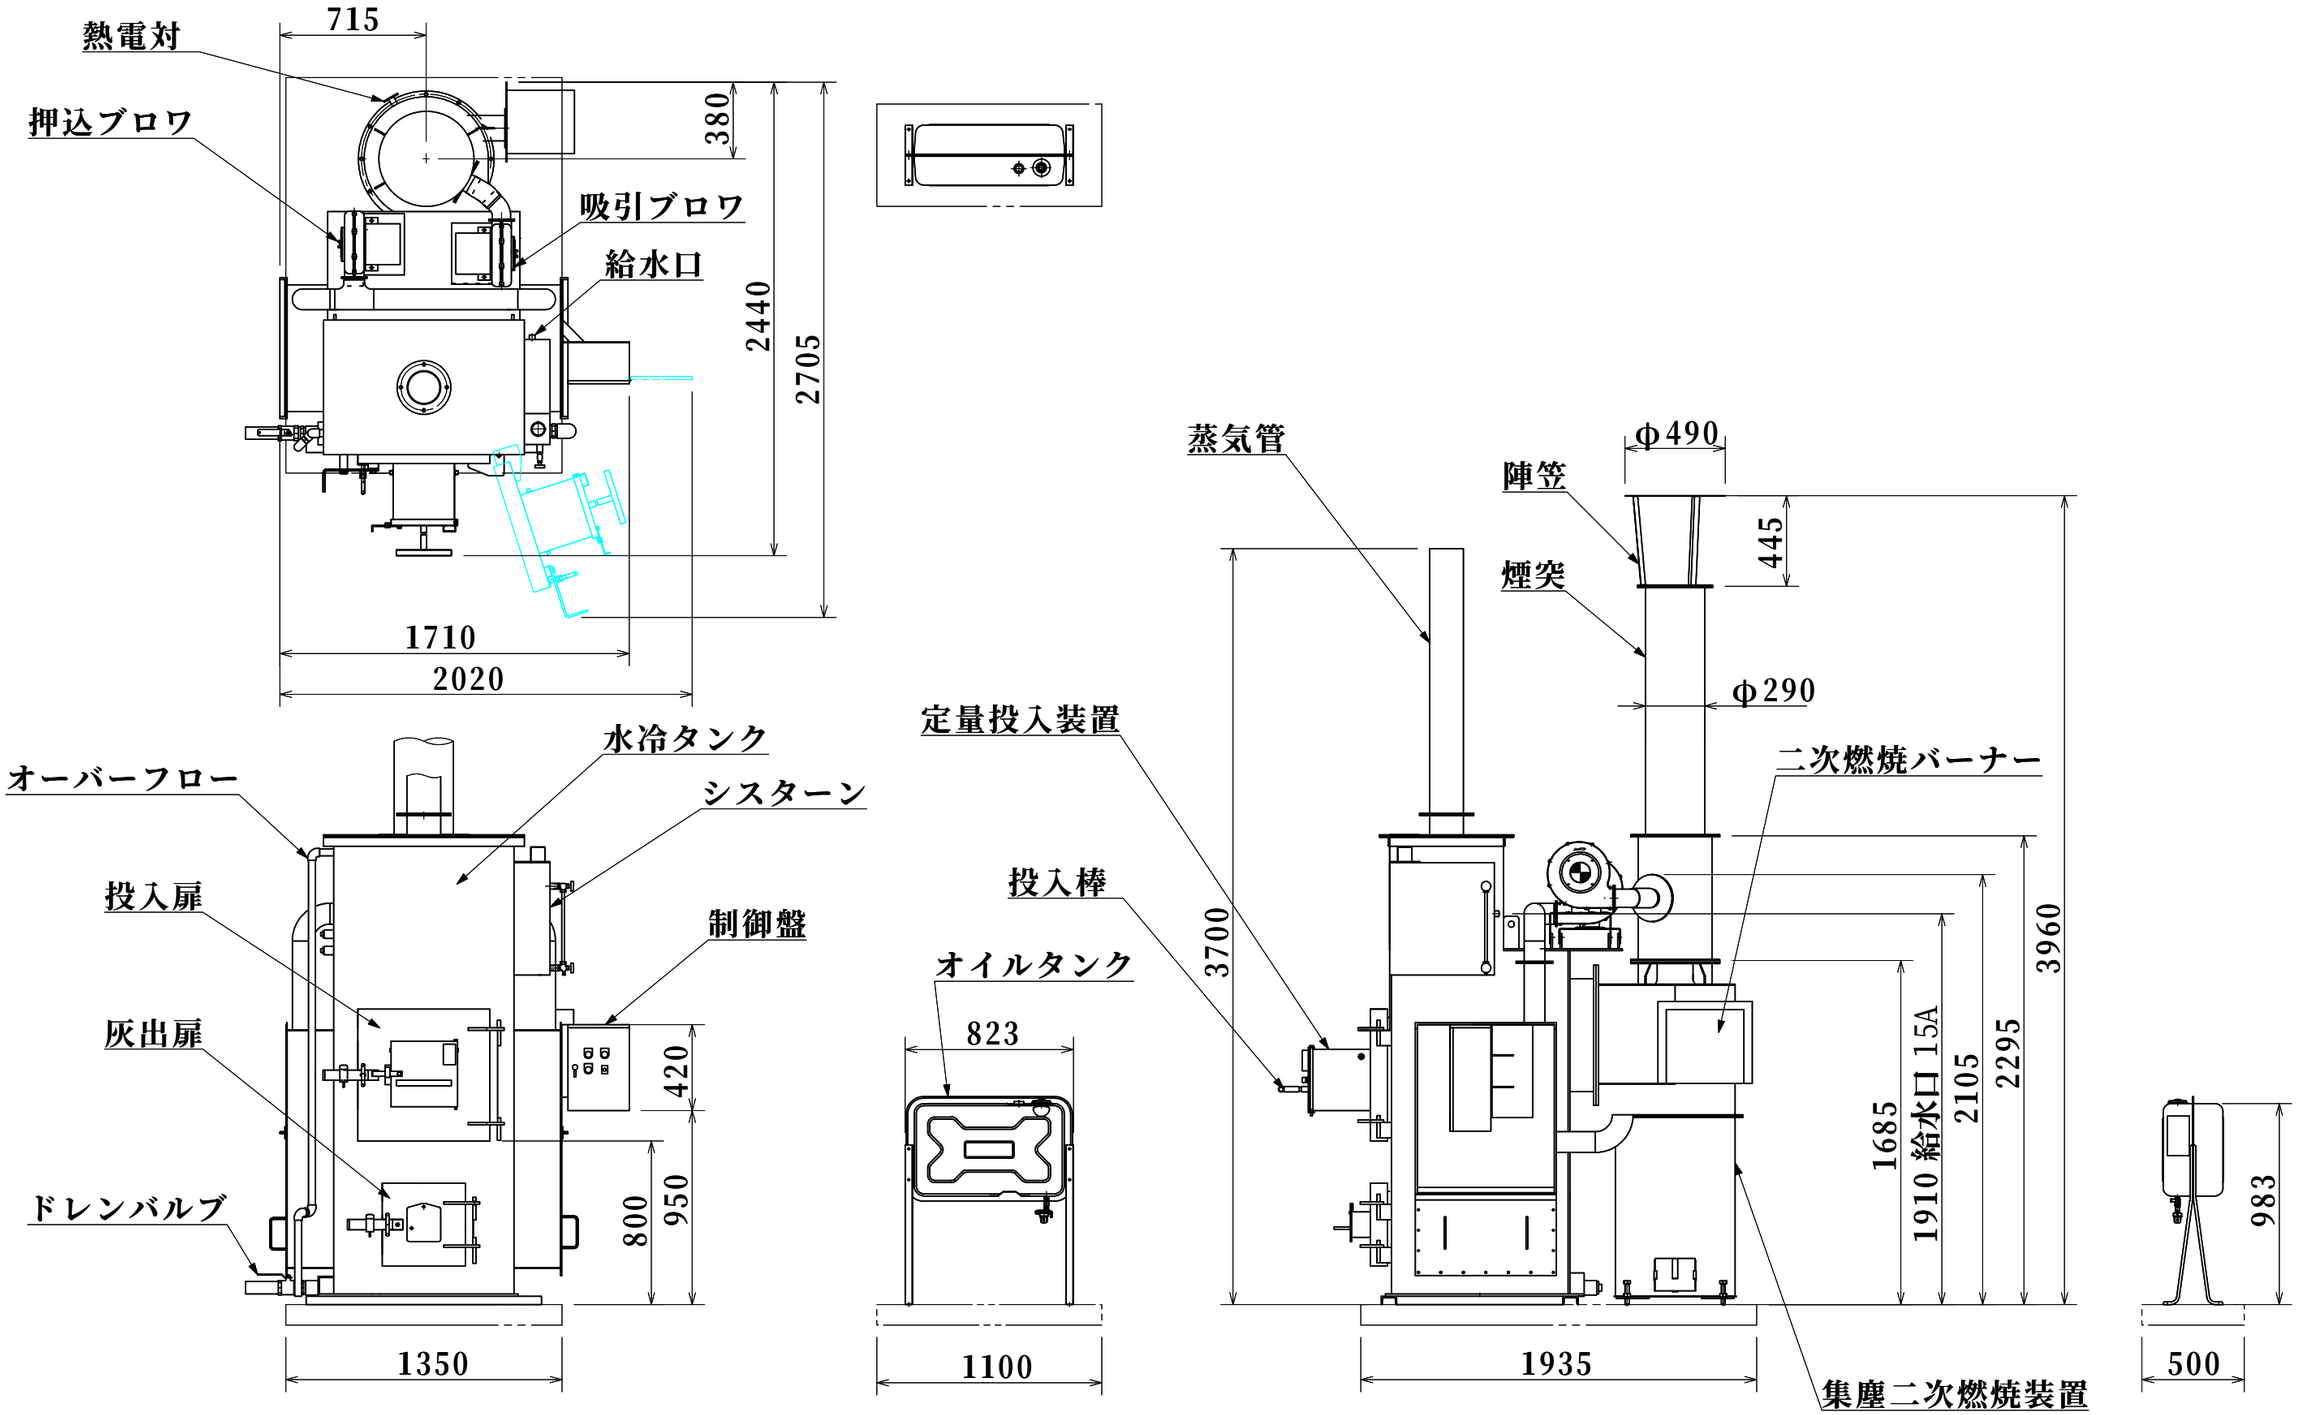
熱電対
715
押込ブロワ
380
吸引ブロワ
給水口
2440
2705
1710
2020
オーバーフロー
水冷タンク
シスターン
投入扉
制御盤
灰出扉
420
800
950
ドレンバルブ
1350
オイルタンク
823
1100
蒸気管
定量投入装置
投入棒
3700
φ490
陣笠
445
煙突
φ290
二次燃焼バーナー
1685
1910
給水口 15A
2105
2295
3960
1935
集塵二次燃焼装置
983
500

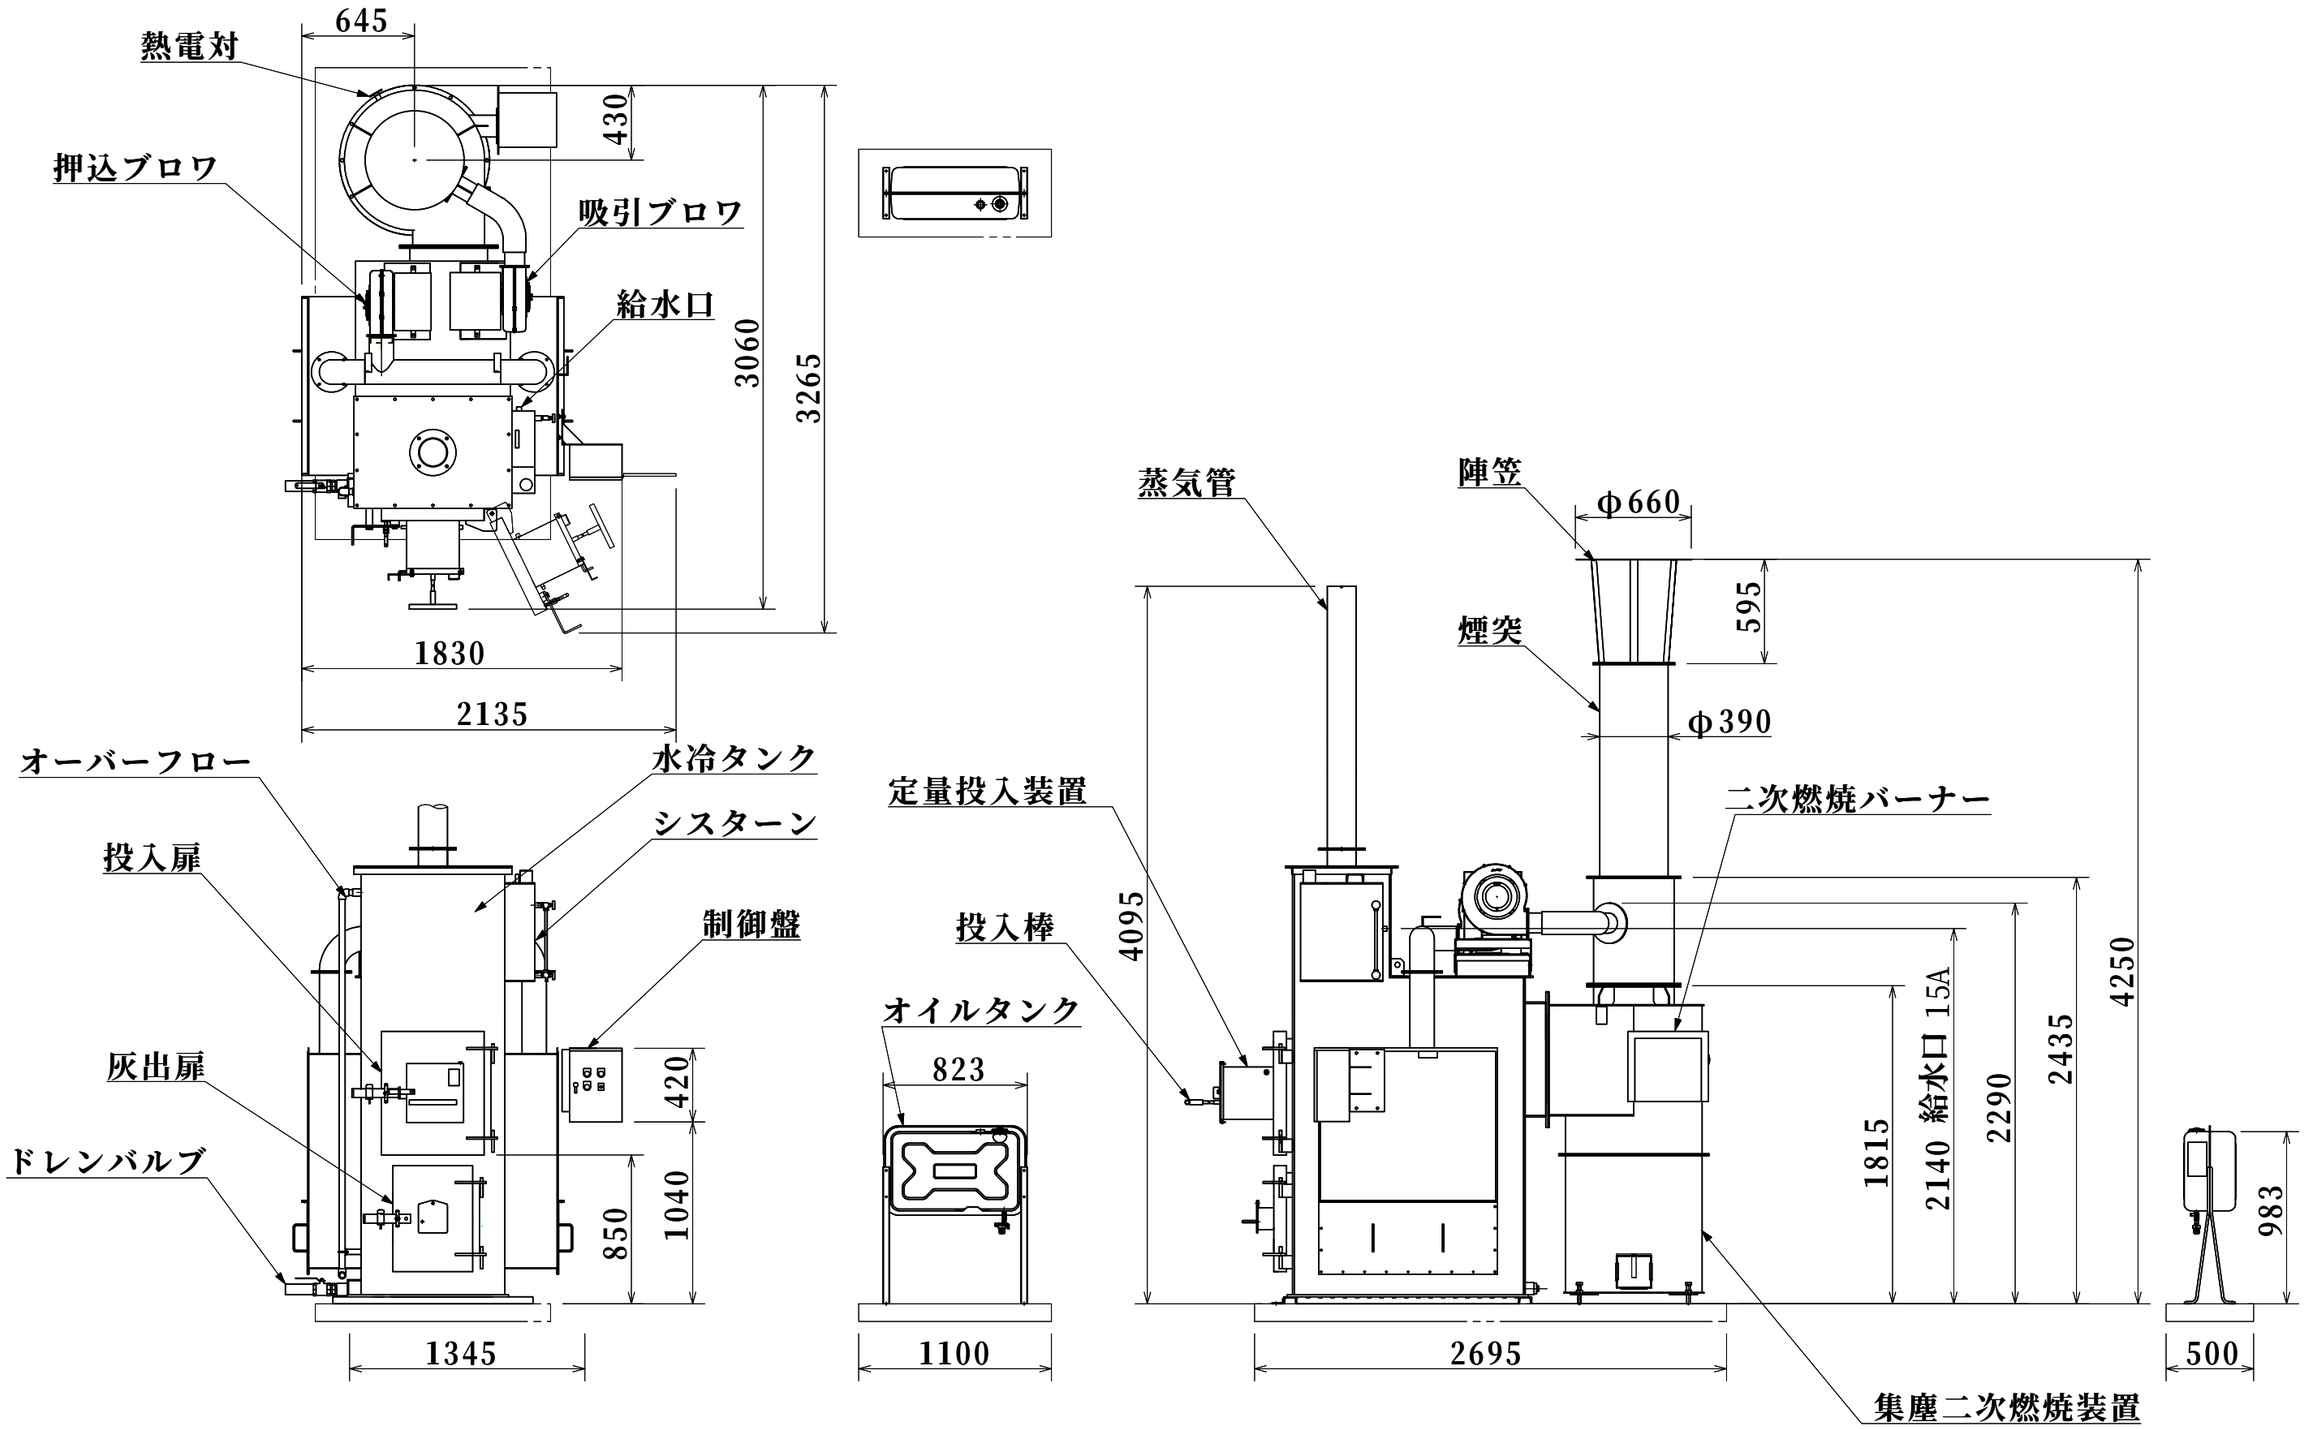
645
熱電対
430
押込ブロワ
吸引ブロワ
給水口
3060
3265
1830
2135
蒸気管
陣笠
φ660
595
煙突
φ390
オーバーフロー
水冷タンク
定量投入装置
二次燃焼バーナー
シスターン
投入扉
制御盤
投入棒
4095
オイルタンク
823
灰出扉
420
ドレンバルブ
1040
850
1815
2140
給水口 15A
2290
2435
4250
983
1345
1100
2695
500
集塵二次燃焼装置